TB - rozbudowa istniejącej tablicy rozdzielczej,poddasze

Pi = 7,0 kW	Psz = 5,6 kW	Isz = 9A

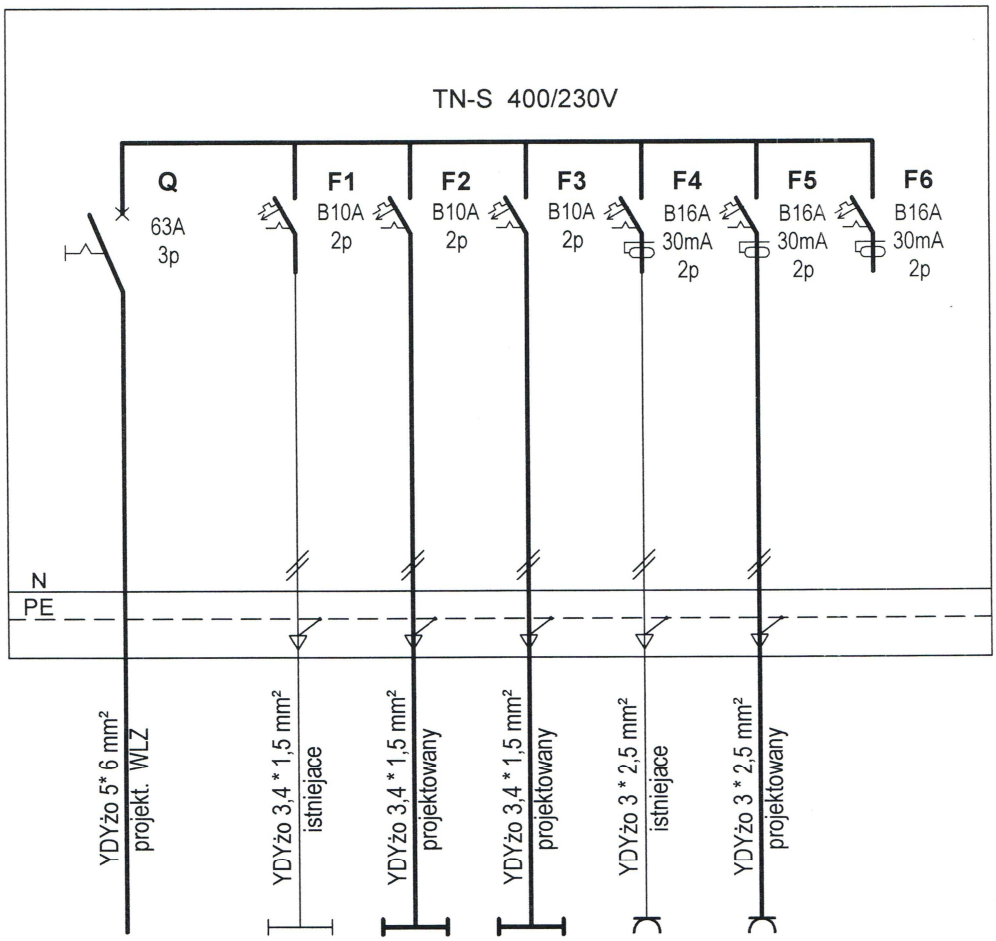

ZASILANIE

projektowane
z tablicy TR-3
Ib = 20A

Oświetlenie istniejace 1700W pom. 3.5, 3.6, 3.7	Oświetlenie komunikacja 600W pom. 3.8, 3.9a	Oświetlenie proj. ogólne 720W pom. 3.8	Gniazda wtyk. istniejące 2000W pom. 3.5, 3.6, 3.7	Gniazda wtyk. projektowane 2000W pom. 3.8, 3.9	rezerwa
1	2	3	4	5	6

Uwaga :

Pogrubioną lnią zaznaczono projektowany zakres.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

- układ sieci TN-S
- samoczynne wyłączenie zasilania
- wyłączniki różnicowo - prądowe

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH
ELEKTRA
67-200 Głogów ul. Księcia Jana II 12, tel.fax. 076-833-45-94, kom. 601-88-27-03

Obiekt : Zakres : Adres : Inwestor :	**Zamek Książąt Głogowskich w Głogowie** **Instalacje elektryczne pomieszczeń magazynowych na poddaszu** 020301_1 Miasto Głogów, Obr. 0002 Matejki, działka nr 269 67-200 Głogów ul. Brama Brzostowska 1, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Głogów ul. Brama Brzostowska 1			
Rysunek :	**SZCHEMAT IDEOWY - TABLICA PIĘTROWA TB**			
Projektant : uprawn. bud. 156/90/Lw	**inż. Jadwiga Siedlecka** do projekt. w spec.instal.-inżynieryjnej w zakresie sieci niskiego napięcia i instalacji elektrycznych	Podpis :	Proj. nr :	PB-341-2016
			Data :	15.05.2017r.
Sprawdzaj. uprawn. bud. 391/DOŚ/09	**inż. Grzegorz Juźwiak** do projektowania b/o w spec. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych	Podpis :	Skala :	
			Rys. nr.	**E-2.2**